




Mixing Valve
Vanne De Mélange



Infrared Control Box
Boitier De Contrôle Infraro

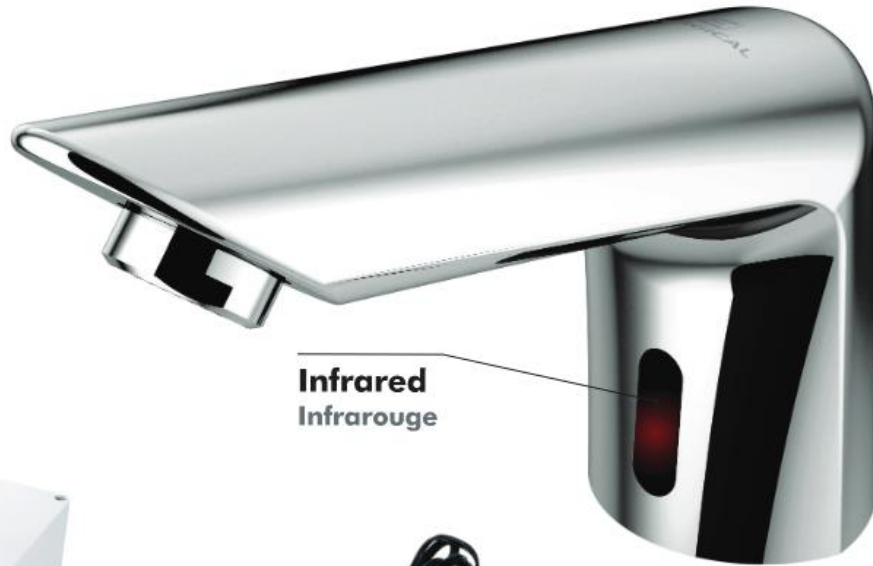

Infrared
Infrarouge



transformer
Transfo

Exigences de la matière :

- ✓ Le corps en laiton.

Exigences d'inscription (indélébile et visible):

- ✓ Nom ou initiale de l'organisme.
- ✓ Date de fabrication ou code calendaire.

Exigences techniques requises :

- ✓ Triple couche de protection.
- ✓ Boîtier électronique à système infra-rouge (Sedal)
- ✓ Mousseur économique.
- ✓ Flexible G1/2, EPDM (Norme alimentaire).

Norme de référence :

- ✓ NF EN 817 (Mitigeurs mécaniques).
- ✓ NF EN 15091. (Robinetts sanitaires à ouverture et fermeture électroniques)